



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Волгоградской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Волгограду
ул. 13-ая Гвардейская, 15, г. Волгоград, 400005
Тел: 8-8442 96-70-05
E-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru

26.01.2018 г. № 4-6/ 61
На № от

Ректору
Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего
образования «Московский
финансово-юридический университет
МФЮА»
А.Г. Забелину

ул. Серпуховский Вал, 17, корп. 1
г. Москва, 115191

копия: руководителю филиала
Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-
юридический университет МФЮА»

ул. Бахтурова, д. 25 «г»,
г. Волгоград, 400031

Направляем Вам постановление по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица - Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» от 26.01.2018 №004-03/2018/3, а также представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 26.01.2018 №004-03/2018/4.

Приложение: на 7 листах.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Волгограда по пожарному надзору

В.С. Ломакин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004-03/2018/3
по делу об административном правонарушении

«26» января 2018 года

г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, 15
место составления протокола

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору
Ломакин Виталий Сергеевич,

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

руководствуясь ст.23.34, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях рассмотрев протокол об административном правонарушении от 12.01.2018
№ 004-03/2018/1 по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ составленный государственным инспектором г. Волгограда
по пожарному Горюшкиным С.С. и другие материалы дела в отношении юридического лица
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее - МФЮА),
ОГРН 1027739751346, ИНН 7725082902, зарегистрированное 19.08.1998 года государственным
учреждением Московская регистрационная палата, свидетельство о государственной регистрации
права выдано повторно 05.04.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области серия 34-АА № 589157
Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. Серпуховский Вал, 17, корп. 1
Фактический адрес: 400031, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Бахтурова, д. 25 «г»
Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: Ректор
МФЮА, Забелин Алексей Григорьевич, действующий на основании Устава

по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Административное дело рассмотрено без участия представителя юридического лица.

УСТАНОВИЛ:

В период с 11 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года, на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С. от 24.11.2017 № 004/93 отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности МФЮА обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации территории, здания и помещений, расположенных по адресу: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25 «г».

По результатам проверки 29.12.2017 г. был составлен Акт проверки № 004/93.

12.01.2018 г. в 10 часов 00 минут в отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области по адресу: 400112, г. Волгоград, ул. Арсеньева, 2г, каб. №5, рассмотрев акт проверки от 29.12.2017 № 004/93 государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору Горюшкиным С.С. было установлено, что юридическим лицом – МФЮА, являющимся лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях МФЮА, расположенных по адресу: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25 «г» (свидетельство о государственной регистрации права от 05.04.2012 №34-АА 589157) допущены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ), строительных норм и правил СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и

сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18-7 (далее - СНиП 21-01-97*), свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Эвакуационные системы и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 №171 (далее - СП 1.13130.2009), свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 №175 (далее - СП 5.13130.2009) и иными нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа о пожарной безопасности, требования которых нарушены |
|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Не обеспечено открывание по направлению выхода из здания двери запасного эвакуационного выхода из помещения спортивного зала (помещение №3 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 2. | Допущена отделка горючими материалами (панели ПВХ) эвакуационного пути (потолок коридора 1-го этажа здания помещение №1 по техническому паспорту после перепланировки) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНиП 21.01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 3. | Допущено изменение объемно-планировочных решений (установлена дополнительная перегородка с дверью открывающейся не по направлению выхода из здания) в помещении буфета | п. 4.3 СНиП 21.01-97*; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3 ст. 80 Закона № 123-ФЗ; п. 23 о), п. 36 б) ж) ППР в РФ |
| 4. | Допущена отделка эвакуационного пути (полы коридора 1-го этажа здания помещение №3 по техническому паспорту после перепланировки) горючими материалами (линолеумом) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности напольного покрытия) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНиП 21.01-97*; п.4.3. СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 5. | Не обеспечены требуемые параметры (ширина не менее 0.9 м, высота в свету не менее 1.9 м.) дверного проема запасного эвакуационного выхода из помещения кухни непосредственно наружу (помещение №27 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект), фактические параметры эвакуационного выхода составляют: ширина 0.68 м, высота 1.83 м | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 6. | Допущена отделка стен актового зала горючими материалами (лакированными панелями древесно-стружечных плит) (помещение №36 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 29 ФЗ № 123; п.1.85 СНиП 2.08.02-89* |
| 7. | Допущена отделка пола актового зала горючими материалами (синтетическим ковровым покрытием) (помещение №36 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности напольного | ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 29 ФЗ № 123; п.1.85 СНиП 2.08.02-89* |

| | | |
|-----|---|---|
| | покрытия) | |
| 8. | Допущена установка дополнительных дверей на дверных проемах эвакуационных выходов с 1 этажа непосредственно наружу (из помещения №3 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) направление открывания которых выполнено не по ходу движения эвакуации | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 9. | Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта | п. 7 ст. 83, ст.32, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ № 123 |
| 10. | Допущена установка устройства, препятствующего свободной эвакуации людей (несъемного турникета) на пути эвакуации на основном выходе из здания | п. 36 а) б) ППР в РФ |
| 11. | Допущено складирование горючих материалов (предметов мебели, чучело и т.п.) под лестничным маршем подвала правого крыла (помещение №1 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 23 к) ППР в РФ |
| 12. | Снята дверь, предусмотренная проектом, на пути эвакуации из подвального помещения (в помещении №1 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект), препятствующая распространению опасных факторов пожара | п. 23 д) ППР в РФ |
| 13. | Не оборудован плафоном, предусмотренным конструкцией, осветительный прибор в подвальном помещении (помещение №19 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 42 в) ППР в РФ |
| 14. | Запоры на двери эвакуационного выхода из помещения спортзала (помещение №3 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) в лестничную клетку не обеспечивают возможность свободного открывания двери изнутри без ключа | п. 35 ППР в РФ |
| 15. | Во встроенном помещении спортзала (помещение №3 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) не установлены точечные пожарные дымовые извещатели автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) (п.61 ППР в РФ; п. 12.16 норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации | Нормы и правила проектирования» НПБ 88-2001*; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 ФЗ № 123; приложение А (обязательное) п. А.10 СП 5.13130.2009; п.4 НПБ 110-03 |
| 16. | Не обеспечены требуемые параметры (высота не менее 1.9 м.) дверного проема эвакуационного выхода из помещения гардероба (помещение №70 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект), фактическая высота в свету эвакуационного выхода составляет 1.74 м. | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 17. | Допущена отделка эвакуационного пути (потолки 2-х лестничных клеток здания) горючими материалами (панелями ПВХ) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНиП 21.01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 18. | Ширина в свету эвакуационных выходов из учебных аудиторий №11, №12, №2.4 с одновременным пребыванием 50 человек и более составляет менее 1.2 м (фактическая ширина эвакуационных выходов составляет 0.8 м) (данное нарушение допущено в связи с изменением объемно-планировочных решений) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.8.1.12 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 19. | Ширина в свету эвакуационных выходов из учебной аудитории | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 |

| | | |
|-----|---|--|
| | № 3.2 с одновременным пребыванием 50 человек и более составляет менее 1.2 м (фактическая ширина эвакуационных выходов составляет 0.88 м) (данное нарушение допущено в связи с изменением объемно-планировочных решений) | СНиП 21-01-97*; п.8.1.12 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 20. | Ширина в свету эвакуационных выходов из учебной аудитории №11, №12, №2.4, № 2.14 с одновременным пребыванием 50 человек и более составляет менее 1.2 м (фактическая ширина эвакуационных выходов составляет 0.9 м) (данное нарушение допущено в связи с изменением объемно-планировочных решений) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.8.1.12 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 21. | Допущена отделка стен зальных помещений учебной аудитории №2.12, танцевального класса горючими материалами (листами ДСП) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 29 ФЗ № 123 |
| 22. | Не предусмотрен второй эвакуационный выход из помещения учебной аудитории №3.2 с одновременным пребыванием 50 человек и более | п.25, п. 33 ППР в РФ; п. 6.12* СНиП 21.01-97*; п. 4.2.1 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст. 89 Закона N 123-ФЗ |
| 23. | Не обеспечено открывание двери запасного эвакуационного выхода из помещения конференц-зала по направлению выхода из здания | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 24. | Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа запорного устройства на двери второго эвакуационного выхода из помещения конференц-зала (помещение №24 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 35 ППР в РФ |
| 25. | Допущено изменение функционального назначения (класса функциональной пожарной опасности) и объемно-планировочных решений (техническое помещение бойлерной - №36, помещения столярной мастерской №37, 38 по техническому паспорту до перепланировки здания в подвальном этаже переоборудованы в спортивный зал без проекта, разработанного и утвержденного в соответствии с действующими нормами | п. 23 о) ППР в РФ; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3 ст. 80 Закона № 123-ФЗ п. 4.3 СНиП 21.01-97* |
| 26. | Не обеспечено открывание 2-й и 3-й дверей эвакуационных выходов из спортивного зала в подвальном этаже здания (помещение бойлерной - №36, помещения столярной мастерской № 37, 38 по техническому паспорту до перепланировки здания, расположенных в подвальном этаже) по направлению выхода из здания | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 27. | Высота в свету горизонтальных участков эвакуационного пути в помещениях спортивного зала в подвальном этаже здания составляет менее 2.0 м, фактическая высота – 1.5 м | п.33 ППР в РФ; п. 6.27 СНиП 21.01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 28. | Высота в свету эвакуационных выходов из спортивного зала непосредственно наружу составляет менее 1.9 м, фактическая высота выхода №1 – 1.83 м, выхода №2 – 1.64 м) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21.01-97*; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123) |
| 29. | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе действующей редакции Правил противопожарного режима (организацией не перерабатывалась инструкция о мерах пожарной | п. 460 ППР в РФ |

| | | |
|-----|--|---|
| | безопасности при внесении изменений в ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) | |
| 30. | Руководителем филиала МФЮА не пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (не представлены документы, подтверждающие обучение руководителя филиала МФЮА пожарно-техническому минимуму) | п. 3 ППР в РФ; п. 31, 32 норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645, с изменениями от 22 июня 2010 г.) |
| 31. | Открытая территория и помещения, эксплуатируемые филиалом МФЮА не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности установленной формы «Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики»; «Звуковой оповещатель пожарной тревоги»; «Запрещается загромождать и (или) складировать»; «Направление к эвакуационному выходу»; «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)»; «Огнетушитель»; «Пожарный кран»; «Пожарный гидрант»; «Запрещается курить»; «Место курения» | п. 14, 33 ППР в РФ; п. 1.1, табл. 3 норм пожарной безопасности «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» НПБ 160-97 |
| 32. | Допущена отделка горючими материалами (панели ПВХ) эвакуационного пути (потолок коридора 1-го этажа здания помещение №1 по техническому паспорту после перепланировки) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНиП 21.01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 33. | Допущена отделка эвакуационного пути (полы коридора 1-го этажа здания помещение №3 по техническому паспорту после перепланировки) горючими материалами (линолеумом) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности напольного покрытия) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНиП 21.01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |

Таким образом, установлено, что юридическим лицом – МФЮА в период времени с 11 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года совершено нарушение требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, за что ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в т.ч. лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делу об административном правонарушении являются всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за которые настоящим кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Выявленные нарушения подтверждаются собранными в ходе проведения проверки материалами.

Согласно ч.1 ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые данные, на основании которых судья, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

Из представленных юридическим лицом материалов следует, что часть выявленных проверкой нарушений устранена до рассмотрения дела об административном правонарушении.

В соответствии со ст.3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Исследовав материалы административного дела в полном объеме (акт проверки от 29.12.2011 № 004/93), а также другие материалы дела, учитывая, что юридическим лицом впервые совершено административное правонарушение, а также отсутствие причиненного вреда, должностное лицо, подведомственности которого находится административное дело для принятия соответствующего решения, пришло к выводу о наличии вины юридического лица в действиях (бездействии), а также состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, которое имело возможность для соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, но не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению и полагает возможным назначение наказания по порядку части 2 статьи 3.4 КоАП РФ в виде минимального наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении не установлено.

Оснований для признания административного правонарушения малозначительным не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать **Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»**, ОГРН 1027739751346, ИНН 7725082902, виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание по ч.2 ст.3.4 КоАП РФ в пределах санкции, предусмотренной ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде **предупреждения**.

(указать вид и размер административного взыскания в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

2. Разъяснить законному представителю юридического лица - Ректору **Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»** Забелину Алексею Григорьевичу, что:

В соответствии со ст.ст. 30.1-30.3 КоАП России настоящее постановление может быть обжаловано главному (заместителю главного) государственному инспектору Волгоградской области по пожарному надзору по адресу: 400005 г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, либо в Федеральный районный суд.


При обжаловании постановления копия жалобы направляется в ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области по адресу: 400005 г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15, кабинет 25.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Решение по делу мне оглашено, порядок исполнения постановления разъяснен, копию настоящего постановления получил.

Законный представитель юридического лица на рассмотрение административного дела не прибыл. О времени и месте рассмотрения административного дела юридическое лицо Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» было уведомлено надлежащим образом (определение от 12.01.2018 № 004-03/2018/2). Ходатайств о переносе времени и места рассмотрения административного дела не поступало.

«26» января 2018 года

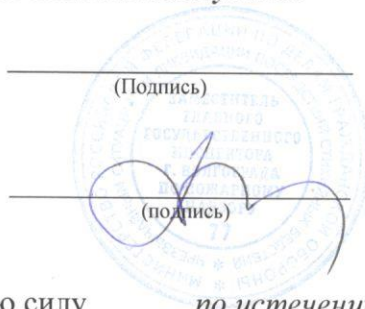(Подпись)

(подпись)

(ФИО законного представителя
юридического лица)

Ломакин В.С.
(Ф.И.О., должностного лица в производстве
которого находится дело)

Постановление вступает в законную силу

по истечению 10 дней с момента получения

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление № 004-03/2018/3 от 26.01.2018 г. исполнено: «___» _____ 20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «___» _____ 20__ г.

Исх. № _____

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Ректору
Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-
юридический университет МФЮА»
А.Г. Забелину

ул. Серпуховский Вал, 17, корп. 1
г. Москва, 115191

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 004-03/2018/4
об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

«26» января 2018 г.

г. Волгоград
(место составления)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ломакин В.С., рассмотрев (место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены) постановление об административном правонарушении от 26.01.2018 №004-03/2018/3 по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и другие материалы дел об административном правонарушении Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», (далее - МФЮА)

В период с 11 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года, на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С. от 24.11.2017 № 004/93 отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности МФЮА обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации территории, здания и помещений, расположенных по адресу: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, д. 25 «г».

По результатам проверки установлено, что юридическим лицом МФЮА были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа о пожарной безопасности, требования которых нарушены |
|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Не обеспечено открывание по направлению выхода из здания двери запасного эвакуационного выхода из помещения спортивного зала (помещение №3 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 2. | Допущена отделка горючими материалами (панели ПВХ) эвакуационного пути (потолок коридора 1-го этажа здания помещение №1 по техническому паспорту после перепланировки) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНиП 21.01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, |

| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа о пожарной безопасности, требования которых нарушены |
|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 3. | Допущено изменение объемно-планировочных решений (установлена дополнительная перегородка с дверью открывающейся не по направлению выхода из здания) в помещении буфета | п. 4.3 СНИП 21.01-97*; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3 ст. 80 Закона № 123-ФЗ; п. 23 о), п. 36 б) ж) ППР в РФ |
| 4. | Допущена отделка эвакуационного пути (полы коридора 1-го этажа здания помещение №3 по техническому паспорту после перепланировки) горючими материалами (линолеумом) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности напольного покрытия) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНИП 21.01-97*; п.4.3.СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 5. | Не обеспечены требуемые параметры (ширина не менее 0.9 м, высота в свету не менее 1.9 м.) дверного проема запасного эвакуационного выхода из помещения кухни непосредственно наружу (помещение №27 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект), фактические параметры эвакуационного выхода составляют: ширина 0.68 м, высота 1.83 м | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 6. | Допущена отделка стен актового зала горючими материалами (лакированными панелями древесно-стружечных плит) (помещение №36 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 29 ФЗ № 123; п.1.85 СНИП 2.08.02-89* |
| 7. | Допущена отделка пола актового зала горючими материалами (синтетическим ковровым покрытием) (помещение №36 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности напольного покрытия) | ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 29 ФЗ № 123; п.1.85 СНИП 2.08.02-89* |
| 8. | Допущена установка дополнительных дверей на дверных проемах эвакуационных выходов с 1 этажа непосредственно наружу (из помещения №3 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) направление открывания которых выполнено не по ходу движения эвакуации | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНИП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 9. | Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта | п. 7 ст. 83, ст.32, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ № 123 |
| 10. | Допущена установка устройства, препятствующего свободной эвакуации людей (несъемного турникета) на пути эвакуации на основном выходе из здания | п. 36 а) б) ППР в РФ |
| 11. | Допущено складирование горючих материалов (предметов мебели, чучело и т.п.) под лестничным маршем подвала правого крыла (помещение №1 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 23 к) ППР в РФ |

| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа о пожарной безопасности, требования которых нарушены |
|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Снята дверь, предусмотренная проектом, на пути эвакуации из подвального помещения (в помещение №1 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект), препятствующая распространению опасных факторов пожара | п. 23 д) ППР в РФ |
| 13. | Не оборудован плафоном, предусмотренным конструкцией, осветительный прибор в подвальном помещении (помещение №19 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 42 в) ППР в РФ |
| 14. | Запоры на двери эвакуационного выхода из помещения спортзала (помещение №3 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) в лестничную клетку не обеспечивают возможность свободного открывания двери изнутри без ключа | п. 35 ППР в РФ |
| 15. | Во встроенном помещении спортзала (помещение №3 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) не установлены точечные пожарные дымовые извещатели автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) (п.61 ППР в РФ; п. 12.16 норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации | Нормы и правила проектирования» НПБ 88-2001*; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 ФЗ № 123; приложение А (обязательное) п. А.10 СП 5.13130.2009; п.4 НПБ 110-03 |
| 16. | Не обеспечены требуемые параметры (высота не менее 1.9 м.) дверного проема эвакуационного выхода из помещения гардероба (помещение №70 на 1 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект), фактическая высота в свету эвакуационного выхода составляет 1.74 м. | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 17. | Допущена отделка эвакуационного пути (потолки 2-х лестничных клеток здания) горючими материалами (панелями ПВХ) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 18. | Ширина в свету эвакуационных выходов из учебных аудиторий №11, №12, №2.4 с одновременным пребыванием 50 человек и более составляет менее 1.2 м (фактическая ширина эвакуационных выходов составляет 0.8 м) (данное нарушение допущено в связи с изменением объемно-планировочных решений) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.8.1.12 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 19. | Ширина в свету эвакуационных выходов из учебной аудитории № 3.2 с одновременным пребыванием 50 человек и более составляет менее 1.2 м (фактическая ширина эвакуационных выходов составляет 0.88 м) (данное нарушение допущено в связи с изменением объемно-планировочных решений) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.8.1.12 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 20. | Ширина в свету эвакуационных выходов из учебной аудитории №11, №12, №2.4, № 2.14 с одновременным пребыванием 50 человек и более составляет менее 1.2 м (фактическая ширина эвакуационных выходов составляет 0.9 м) (данное нарушение допущено в связи с изменением объемно-планировочных решений) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п.8.1.12 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |

| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа о пожарной безопасности, требования которых нарушены |
|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21. | Допущена отделка стен зальных помещений учебной аудитории №2.12, танцевального класса горючими материалами (листами ДСП) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 29 ФЗ № 123 |
| 22. | Не предусмотрен второй эвакуационный выход из помещения учебной аудитории №3.2 с одновременным пребыванием 50 человек и более | п.25, п. 33 ППР в РФ; п. 6.12* СНИП 21.01-97*; п. 4.2.1 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст. 89 Закона N 123-ФЗ |
| 23. | Не обеспечено открывание двери запасного эвакуационного выхода из помещения конференц-зала по направлению выхода из здания | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНИП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 24. | Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа запорного устройства на двери второго эвакуационного выхода из помещения конференц-зала (помещение №24 на 2 этаже после перепланировки по техническому паспорту на объект) | п. 35 ППР в РФ |
| 25. | Допущено изменение функционального назначения (класса функциональной пожарной опасности) и объемно-планировочных решений (техническое помещение бойлерной - №36, помещения столярной мастерской №37, 38 по техническому паспорту до перепланировки здания в подвальном этаже переоборудованы в спортивный зал без проекта, разработанного и утвержденного в соответствии с действующими нормами | п. 23 о) ППР в РФ; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3 ст. 80 Закона № 123-ФЗ п. 4.3 СНИП 21.01-97* |
| 26. | Не обеспечено открывание 2-й и 3-й дверей эвакуационных выходов из спортивного зала в подвальном этаже здания (помещение бойлерной - №36, помещения столярной мастерской № 37, 38 по техническому паспорту до перепланировки здания, расположенных в подвальном этаже) по направлению выхода из здания | п. 33, п. 36 ж) ППР в РФ; п. 6.17 СНИП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 27. | Высота в свету горизонтальных участков эвакуационного пути в помещениях спортивного зала в подвальном этаже здания составляет менее 2.0 м, фактическая высота – 1.5 м | п.33 ППР в РФ; п. 6.27 СНИП 21.01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123 |
| 28. | Высота в свету эвакуационных выходов из спортивного зала непосредственно наружу составляет менее 1.9 м, фактическая высота выхода №1 – 1.83 м, выхода №2 – 1.64 м) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНИП 21.01-97*; п.4.2.5 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 ФЗ № 123) |
| 29. | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе действующей редакции Правил противопожарного режима (организацией не перерабатывалась инструкция о мерах пожарной безопасности при внесении изменений в ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) | п. 460 ППР в РФ |
| 30. | Руководителем филиала МФЮА не пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (не представлены документы, подтверждающие обучение руководителя филиала МФЮА пожарно-техническому минимуму) | п. 3 ППР в РФ; п. 31, 32 норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников |

| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа о пожарной безопасности, требования которых нарушены |
|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | организаций» (утверждены приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645, с изменениями от 22 июня 2010 г.) |
| 31. | Открытая территория и помещения, эксплуатируемые филиалом МФЮА не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности установленной формы «Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики»; «Звуковой оповещатель пожарной тревоги»; «Запрещается загромождать и (или) складировать»; «Направление к эвакуационному выходу»; «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)»; «Огнетушитель»; «Пожарный кран»; «Пожарный гидрант»; «Запрещается курить»; «Место курения» | п. 14, 33 ППР в РФ; п. 1.1, табл. 3 норм пожарной безопасности «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» НПБ 160-97 |
| 32. | Допущена отделка горючими материалами (панели ПВХ) эвакуационного пути (потолок коридора 1-го этажа здания помещение №1 по техническому паспорту после перепланировки) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности отделочного материала) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.2.5 СНиП 21.01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |
| 33. | Допущена отделка эвакуационного пути (полы коридора 1-го этажа здания помещение №3 по техническому паспорту после перепланировки) горючими материалами (линолеумом) без учета показателей пожарной опасности (не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности напольного покрытия) | п. 33 ППР в РФ; п. 6.2.5 СНиП 21.01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 27, 28 ФЗ № 123 |

за что частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного внимания руководителя учреждения, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности.

Условиями, способствующими совершению вышеуказанных правонарушений, является отсутствие постоянного и качественного контроля со стороны руководителя учреждения за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценивают противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность жизни и здоровья людей.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ, **Вам необходимо:**

- 1) рассмотреть данное представление;
- 2) принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений требований пожарной безопасности;
- 3) установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками учреждения;
- 4) рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Ломакин Виталий Сергеевич, заместитель главного государственного инспектора г. Волгограда по
(Ф.И.О., должность лица в производстве которого находится дело)
пожарному надзору –заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

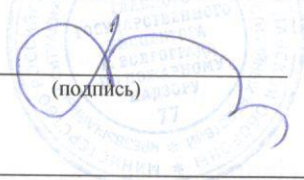

_____ (подпись)

/В.С. Ломакин/

Представление получил
«26» января 2018 года

_____ (дата, должность, подпись, расшифровка подписи)